

## CIRCULAR EXTERNA

20192200000797


### REPARACION RED PRINCIPAL DE AGUA FRIA SISTEMA CONFORT AIRE ACONDICIONADO TERMINAL DE PASAJEROS T1

PARA: COMUNIDAD AEROPORTUARIA

DE: GERENCIA DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO

FECHA: JUNIO 05 DE 2019

OPAIN SA se permite informar que del 06 de junio del 2019 de 07:00 HL al 07 de Junio de 2019 a 23:59 HL, se realizará una reparación en la red principal de agua fría que corresponde al sistema de aire acondicionado confort del edificio, por lo anterior se verán afectados todos los tenedores y espacios ubicados en los niveles: Nivel 0.0, Nivel +4.70, Nivel +8.70, Nivel +13.70, Nivel +17.30; Salas VIP Avianca, Sala VIP Latam, Sala VIP Copa, Sala VIP El Dorado; Back Office Aerolíneas y locales Comerciales en los muelles internacional y nacional, es importante resaltar que esta actividad generara que zonas mencionadas queden climatizadas con la carga térmica del espacio y sin suministro de aire acondicionado.

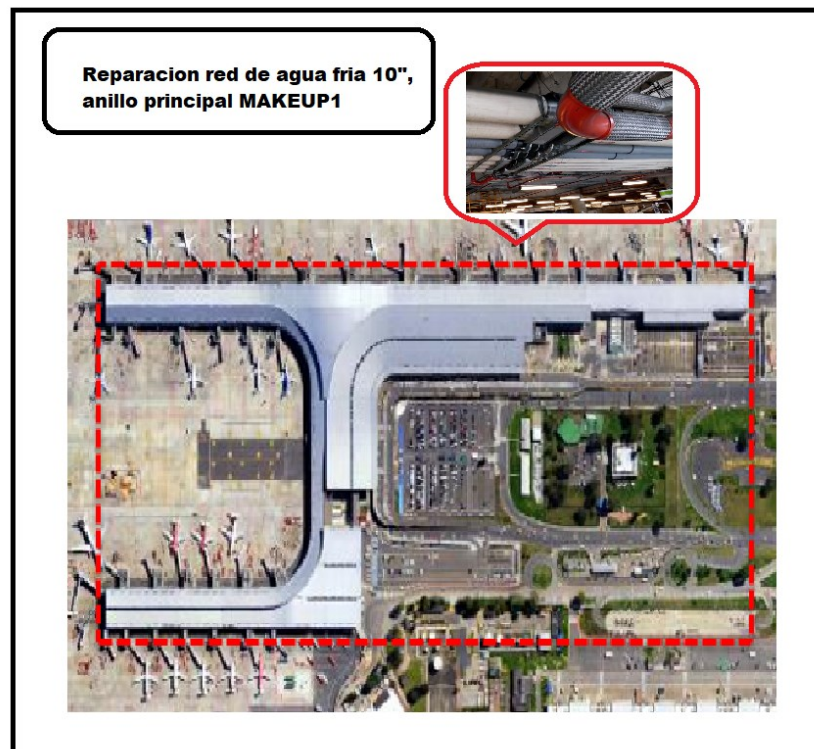

Lamentamos los inconvenientes presentados y agradecemos a la Comunidad Aeroportuaria tomar las previsiones necesarias para minimizar los efectos de este evento.

*(firmado)*

**CARLOS FERNANDO ORTIZ GÓMEZ**  
Gerente de Ingeniería y Mantenimiento  
OPAIN S.A.